

ALV, Gräubernstrasse 12, 4410 Liestal

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Liestal, 16.11.2016

Trinkwasserkontrolle: 100066670

Erhoben am: 09.11.2016 Erhoben durch: GEMEINDE Zeitpunkt -
Witterung vorher: NICHT ERFASST

ProbenNr	Probenbeschreibung	Befund
200153315	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG
200153316	83.95.N Reservoir, Abgang Netz	IN ORDNUNG
200153317	83.15.A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation	BELASTET
200153318	83.10.A Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)	BELASTET

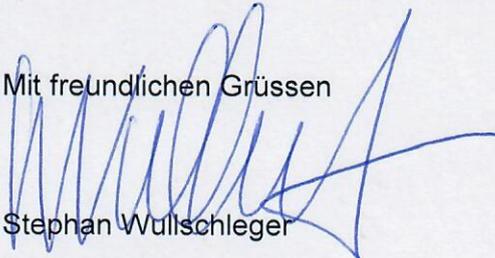
Beurteilung

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen der Verordnung über Trink-, Quell- und Mineralwasser und Anhang 3 Liste B der Hygieneverordnung.

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Wullschleger

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

Beilage: Rechnung

Untersuchungsergebnisse:**200153315 Netzwasser Werkhof, Hahne**

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	2
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:**200153316 Reservoir, Abgang Netz**

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	2
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:**200153317 Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation**

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	38
Escherichia coli KBE pro 100mL	24
Enterokokken KBE pro 100mL	3
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

Untersuchungsergebnisse:**200153318 Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)**

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	1000
Escherichia coli KBE pro 100mL	240
Enterokokken KBE pro 100mL	800
Bakteriologischer Befund :	BELASTET
